

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«27» февраля 2024 г., 15240061000209670719

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району Республики Северная
Осетия Алания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
МЧС России по РСО-Алания**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» марта 2024 г., № 2402/010-15/9/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Северная Осетия - Алания, р-н Моздокский, г Моздок, ул Железнодорожная, Здание 8, 88673627002, e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 11 » марта 2024 г., учетный номер 15240061000209670719.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО-Алания (государственный инспектор Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору) Шконда Наталья Юрьевна, e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru, телефон: +78673627002

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Северная Осетия - Алания, р-н Моздокский, ст-ца Луковская, ул Усанова, Дом 13 "Г"

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №9 "КАЗАЧАТА" СТ.ЛУКОВСКОЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, адрес юридического лица: 363720, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ, СТАНИЦА ЛУКОВСКАЯ, УСАНОВА УЛИЦА, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ Г

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Декларация пожарной безопасности от 03.05.2023г. регистрационный номер 15-08-2023-007005 несет недостоверную информацию. (в п/п 1.10 не указаны противопожарные водопроводы; в п/п 4.1 указаны п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5 не имеют отношения к указанному подпункту; в п/п 4.2 п.п. 10.1,10.3,10.4 не имеют отношения к указанному подпункту и т.д.)(ч. 5 ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 5, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

2. Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2 метра. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в

Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

3. На объекте защиты превышено нормативное количество одновременно находящихся людей в помещениях определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. (согласно проекта, ДОУ рассчитано на 150 мест, фактически — 206) (п. 22 (г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 22 Правил, Подпункт г. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается превышать нормативное количество людей, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

4. Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м. (в блоке В дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки перекрывает дверь эвакуационного выхода из общего коридора 1-го этажа) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

5. Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. (в журнале вводного инструктажа отсутствует запись о проведении инструктажа с котельщиком) (п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 3, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

6. Руководитель организации не обозначил категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. (не на всех дверях в складские помещения вывешены таблички с указанием категории и класса зоны) (п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

7. Допускается установка приспособления, препятствующая нормальному закрыванию противопожарных дверей. (в коридорах в противопожарных дверях подложены деревянные бруски, фиксирующие противопожарную дверь в открытом состоянии) (п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 14, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей (устройств).

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

8. Не на всех противопожарных дверях установлены устройства для самозакрывания. (п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 14, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

9. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов. (устройства для самозакрывания разъединены) (п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 14, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

10. Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (п. 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 15. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

11. На объекте защиты в подвальном этаже, хранятся легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (масляная краска) (п.16 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 16, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении

Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается хранить на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

- 12 На объекте защиты, руководитель организации допустил использование подвального помещения для для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. (в помещении подвала допускается покраска и хранение материалов) (п.16 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 16, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

16.10.2024

- 13 Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (документы на момент проверки не представлены, запись в журнале отсутствует) (п.17 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 17, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

- 14 На дверях (люках) чердачного помещения, не размещена информация о месте хранения ключей.(п.18 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ")

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 18, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На дверях (люках) чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

- 15 На дверях подвального помещения, не размещена информация о месте хранения ключей.(п.18 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ")

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 18, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На дверях (люках) подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

- 16 На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов. (документы на покрытие полов в зальных помещениях на момент проверки не представлены) (п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

- 17 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, зальных помещений обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 26, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
18.10.2024
- 18 Руководитель организации не обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (последняя запись в журнале 10.01.2023год) (п.30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ")
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 30, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
18.10.2024
- 19 В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации не обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (документы на момент проверки не представлены) (п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 42. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
18.10.2024
- 20 Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений. (документы на момент проверки не представлены) (п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 43. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.
Срок устранения нарушения:
18.10.2024
- 21 Руководитель организации не организована перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (последняя запись в журнале 06.03.2023г.) (п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного

режима в Российской Федерации»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

- 22 Руководитель организации не обеспечивает проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (запись на момент проверки в журнале отсутствует) (п.52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 52. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

- 23 Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты не составляется с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. (документы на момент проверки не представлены) (п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

- 24 Руководитель организации не обеспечил своевременную периодичность осмотра огнетушителей в соответствии с паспортом огнетушителя и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п.60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 60, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

- 25 Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот. (п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 71, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

- 26 Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) горизонтальная входная площадка не выполнена глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

- 27 Не все установленное электрооборудование в котельной выполнено во взрывобезопасном исполнении (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4, ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.9.28 (е) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

- 28 В котельной не обеспечена передача световых и звуковых сигналов на диспетчерский пункт в случаях: загазованности помещений по метану и оксиду углерода (CO); возникновения пожара; несанкционированного доступа в помещение теплогенераторной; неисправности оборудования; срабатывания быстродействующего запорного клапана на подающем топливопроводе в теплогенераторную. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.23 СП 281.1325800.2016 «Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

18.10.2024

- 29 Руководителем организации не определены порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов РФ. (документы на момент проверки не представлены) (п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.2 приложение № 1 Приказа МЧС России от 18.11.2021г. № 806 «Об определении порядка, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 3, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

18.10.2024


- 30 Руководитель организации не обеспечил размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". (п. 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №

1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 11, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Обеспечение руководителем организации размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование
открытым огнем запрещено".
Срок устранения нарушения:
18.10.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Моздокскому району Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по РСО-Алания (государственный
инспектор Моздокского района РСО-Алания по пожарному
надзору) Шконда Наталья Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

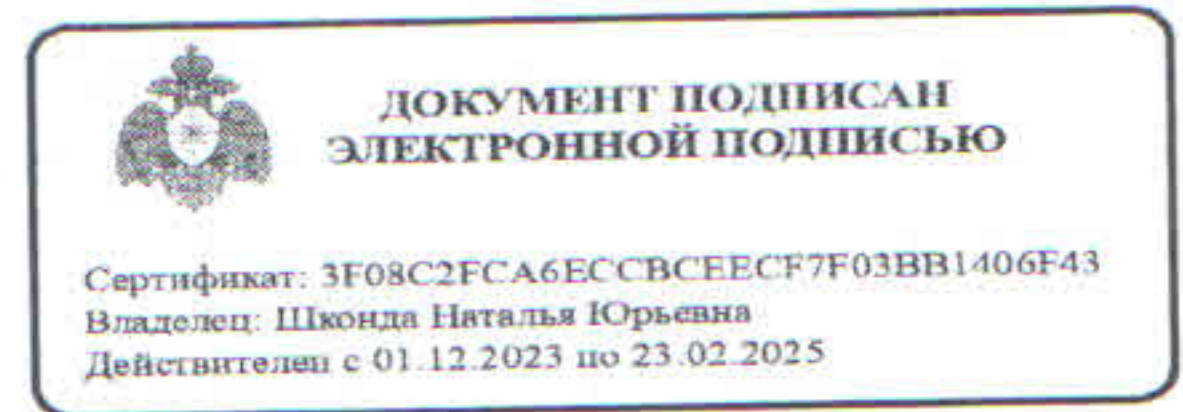

подпись

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО-
Алания (государственный инспектор Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору) Шконда
Наталья Юрьевна, e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru, телефон: +78673627002

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 181713744333387461230331213761435072100037620596
Владелец Симоненко Алла Михайловна
Действителен с 10.09.2024 по 10.09.2025

ю (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С... или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
П... писанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с
момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с
помощью QR-кода

